


Gliwice Czapli.
Mapa do celów projektowych.
GE.6640.51.2017
Zlec. PS/18027/3/17
sporządz. dnia 23.01.2017r.:
PUG-KiP "Pomiary Specjalne"
Biuro Techniczne
44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 28
tel. 32-733-78-80, e-mail pomiary2@wp.pl
geodeta uprawniony
mgr inż. Janusz, Piotr Dudek
uprawnienia nr 4544, zakres 1, 3, 4
zakres opracowania
w ramach opracowania nie badano
służebności gruntowych zapisanych w KW,
dla nieruchomości w zakresie opracowania

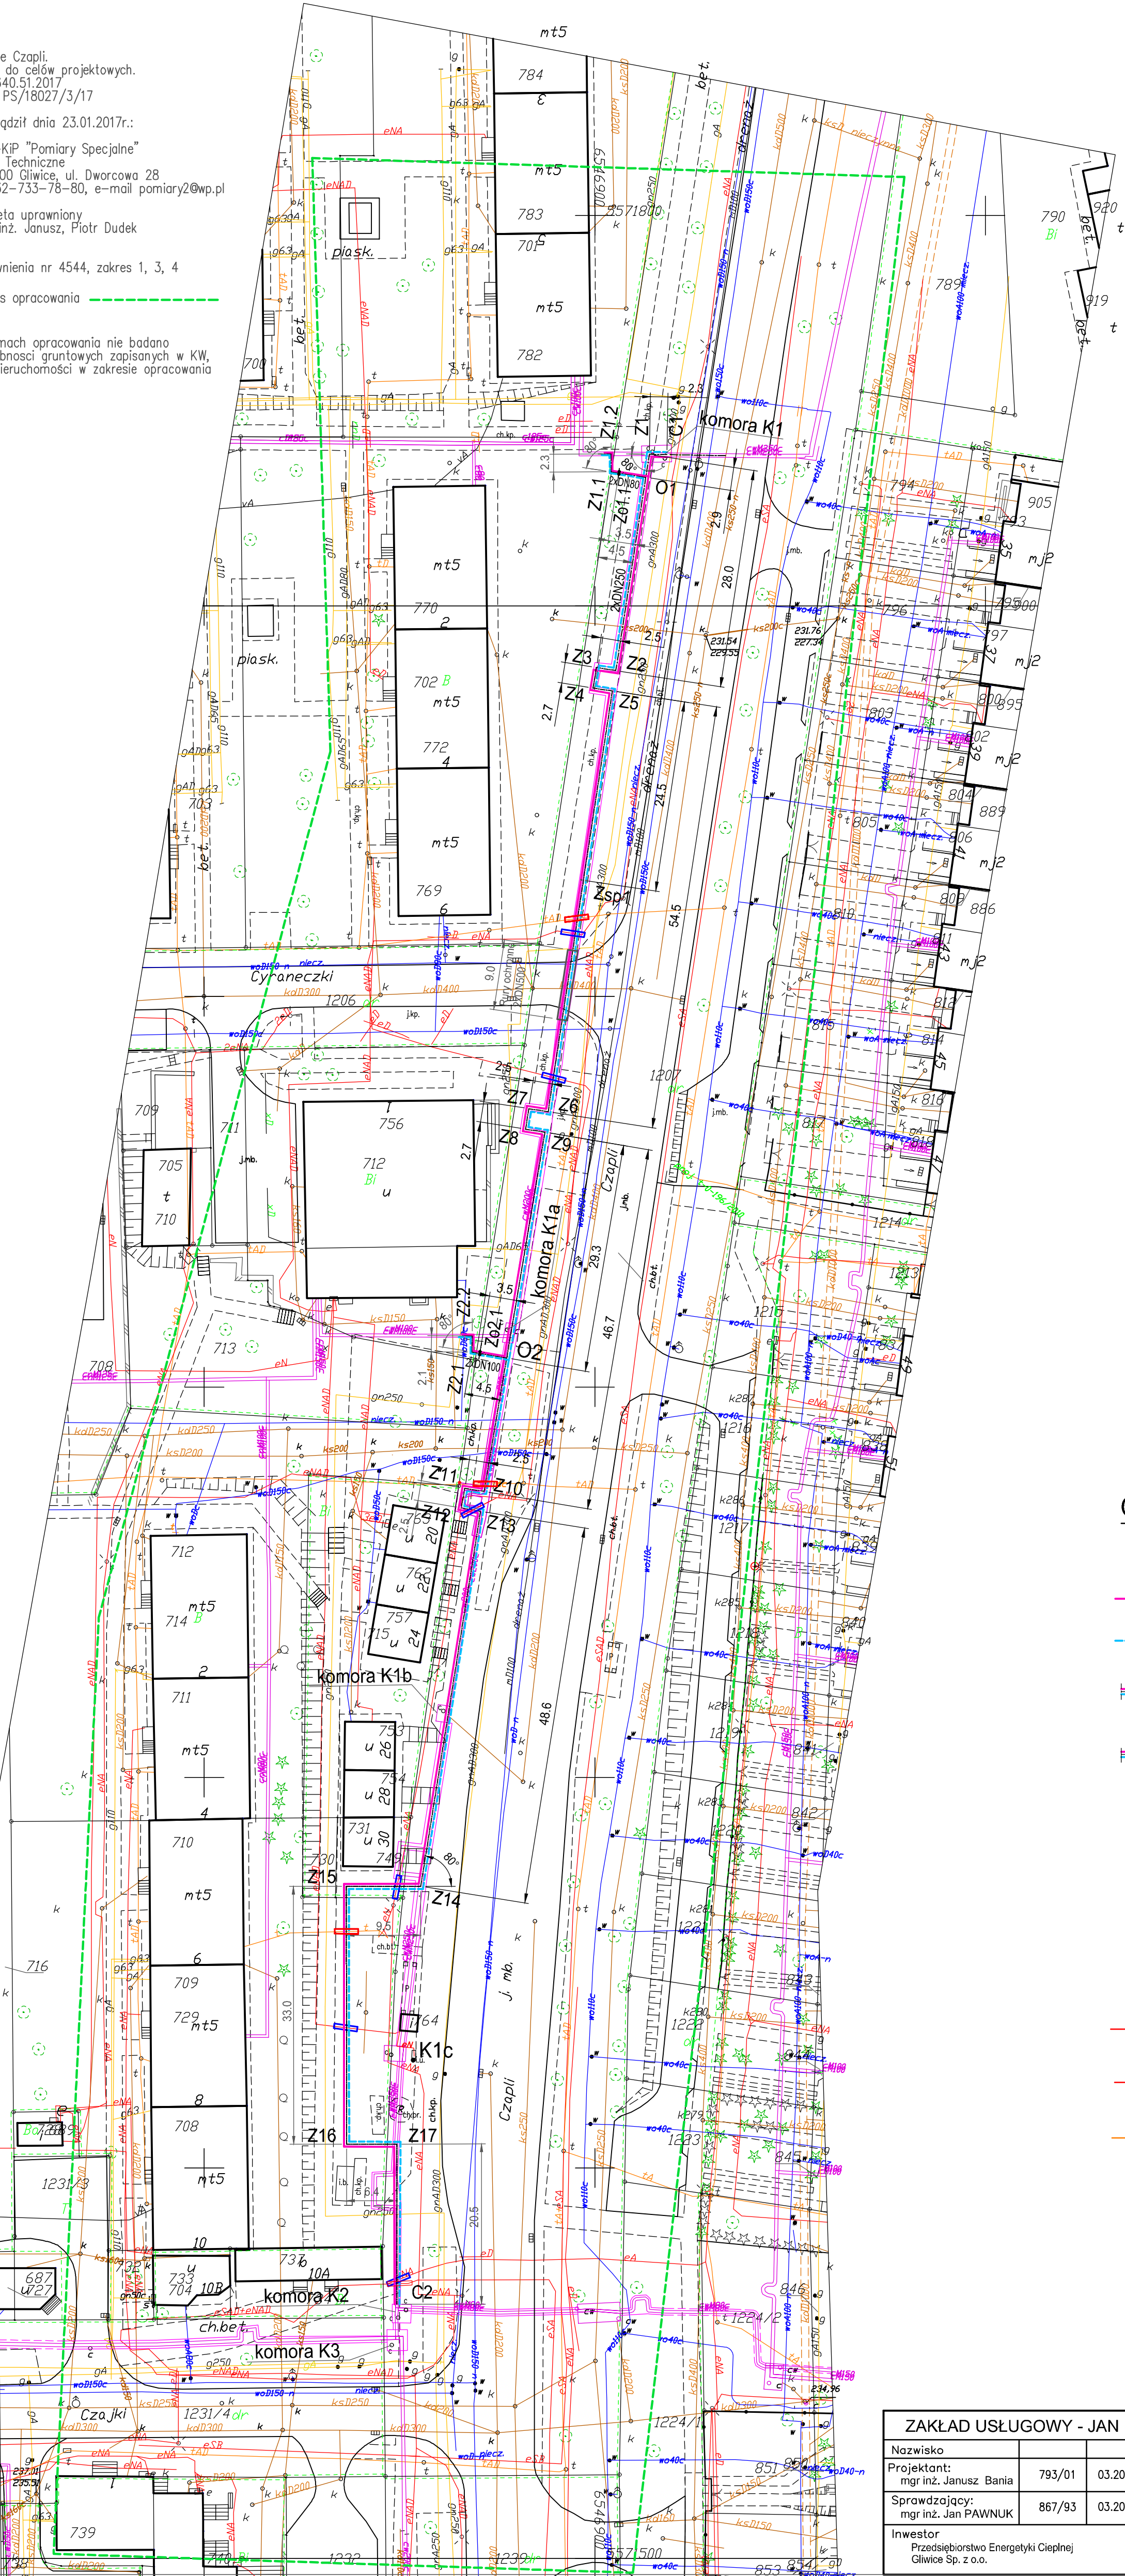

OZNACZENIA

- Rurociąg zasilający
- Rurociąg powrotny
- Projektowana sieć ciepna
- Projektowana sieć ciepna w rurach ochronnych
- Złom na trasie sieci
- Ogłężenie
- Zawory preizolowane umieszczone w gruncie
- Rura ochronna dwudzielna PS110 L=3m na kablach energetycznych N/n
- Rura ochronna dwudzielna PS160 L=3m na kablach energetycznych S/N
- Rura ochronna dwudzielna PS160 L=3m na kanalizacji teletechnicznej

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko			Podpis	Remont sieci ciepłej wzdłuż ulicy Czapli w Gliwicach	
Projektant: mgr inż. Janusz Bania	793/01	03.2017		Rysunek	Nr Rys. 1
Sprawdzający: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	03.2017			
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice, ul. Czapli, Cyraneczki, Czajki		Skala 1:500