



Schemat rozmieszczenia płóz ślizgowych w rurach ochronnych


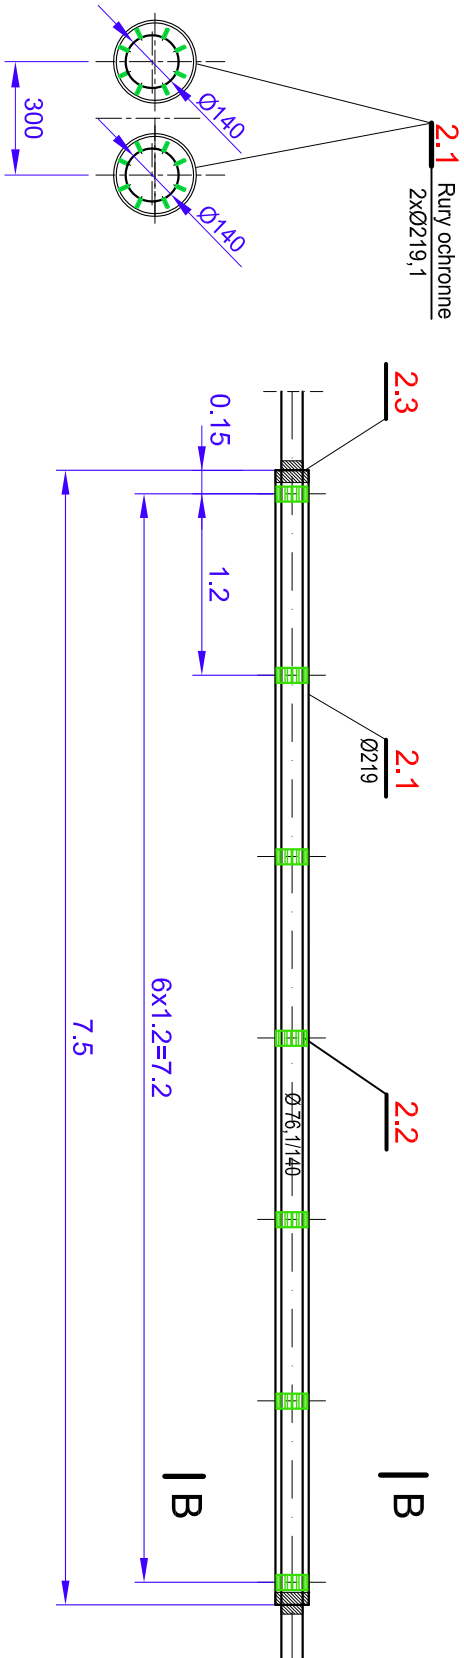


Rozmieszczenie poduszek piankowych na zatamie Z1




Szczegóły podłączenia przyłącza do budynków

1:25

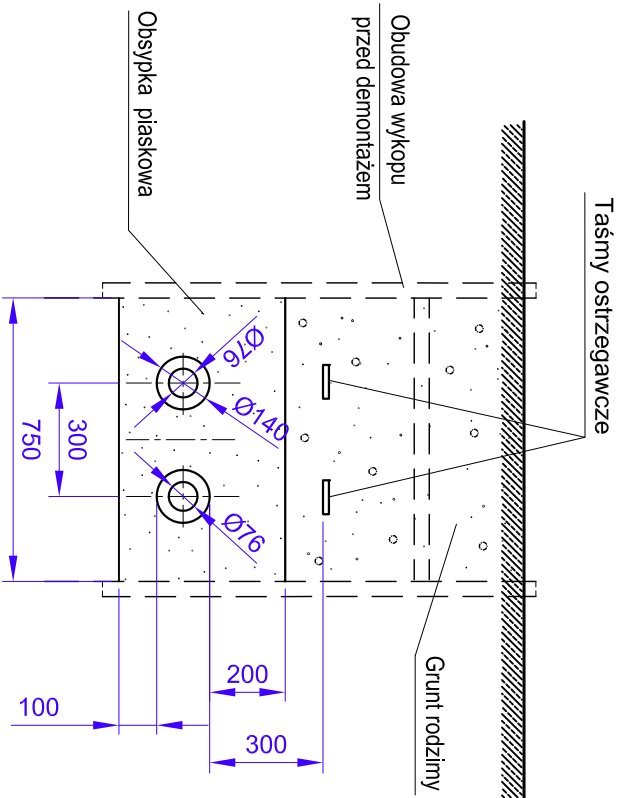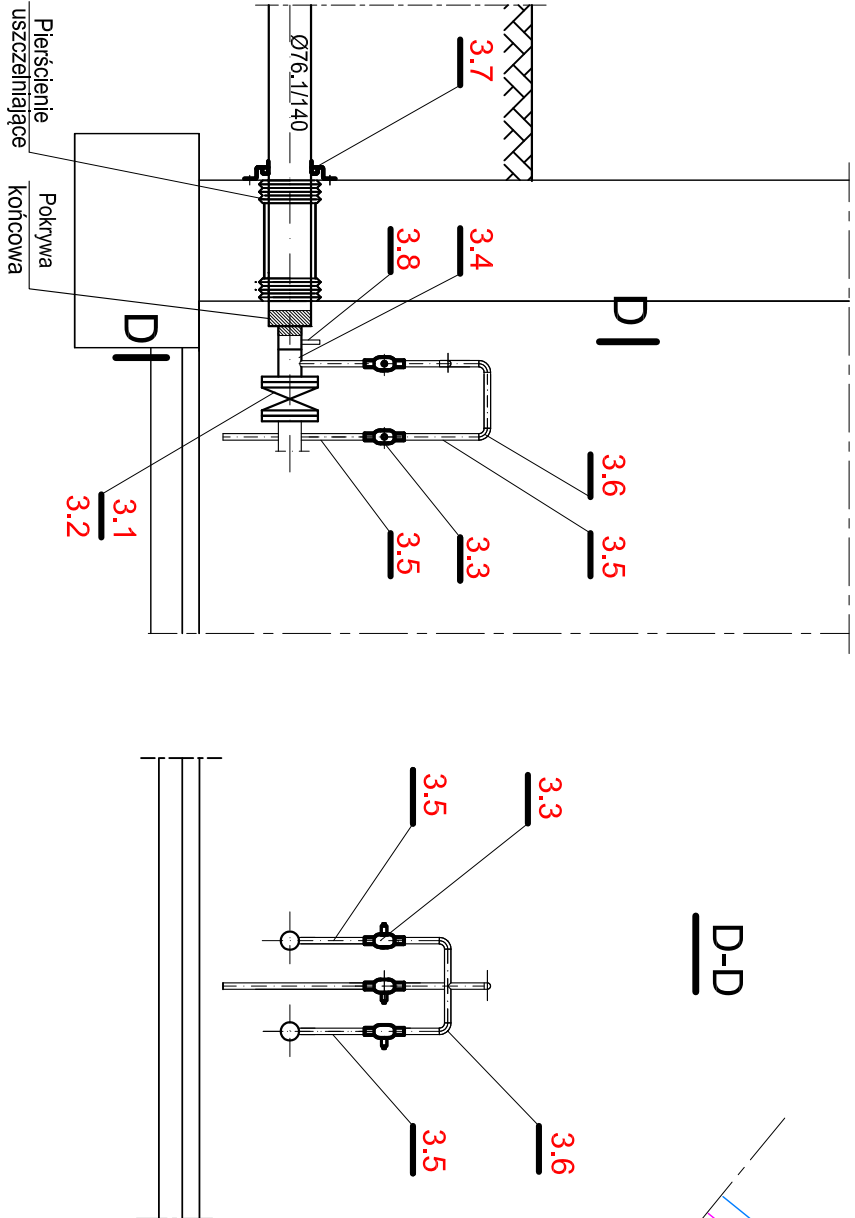

## OZNACZENIA

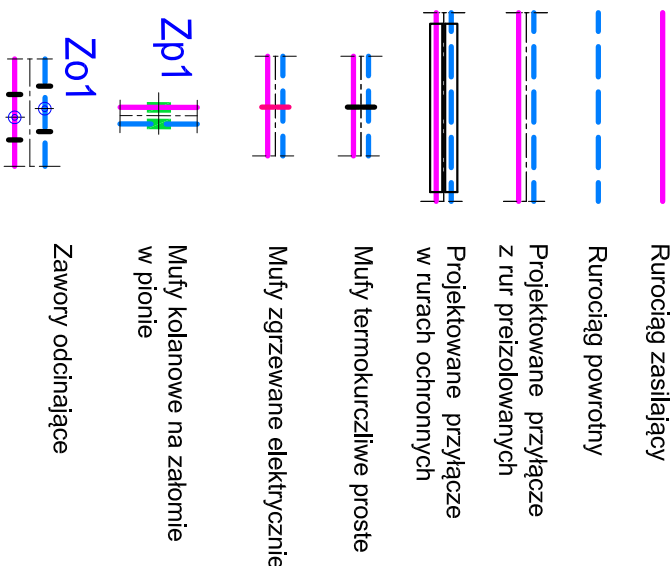

<div><div><div><div><div><div><span></span></div><div>ZUP</div></div></div><div><div><div><span></span></div><div>sieci uzbrojona</div></div><div><div><span></span></div><div>terenu</div></div></div></div><div><div><div><div><span></span></div><div>Zakład Usług Projektowych</div></div></div></div></div></div>									
Zamawiający		Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135							
Tytuł projektu		Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Paulińskiej 7							
Tytuł rys.									
Schemat montażowy									
	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data		Skala		Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		03.2019				U9.2/2018
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr.rys				Nr.kol.
					3 - 9.2/18				3