
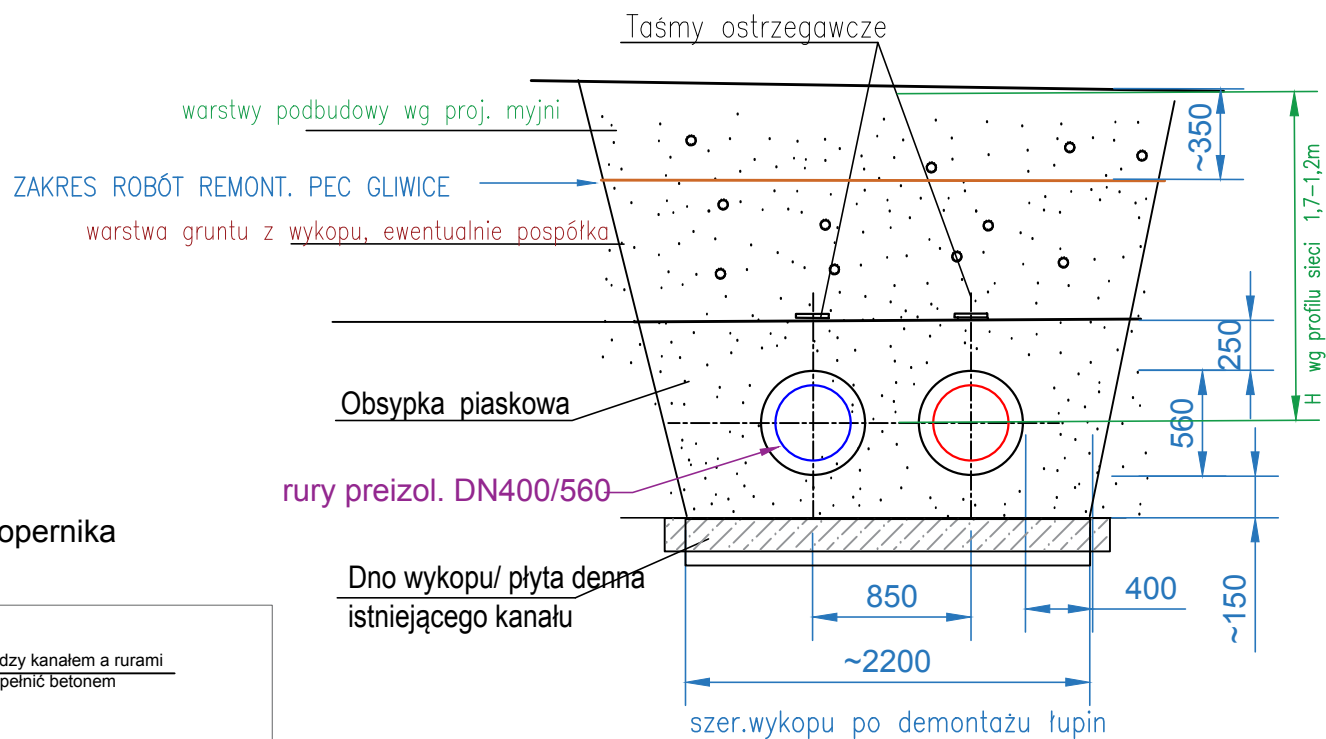


Ułożenie rur w kanale pod ul. Kopernika

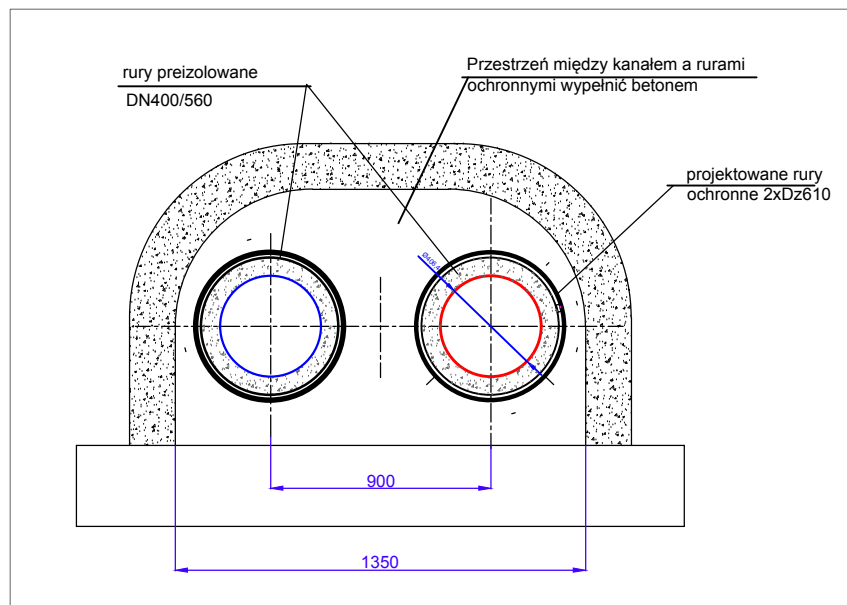

Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m.
Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi 0,25 nad wierzch rury

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL.KOPERNIKA-ANDROMEDY W GLIWICACH	
Projektant:	867/93	01.2018		Rysunek	Nr Rys.
mgr inż. Jan PAWNUK				Wymiary wykopu i ułożenie rur	4
Inwestor	Adres obiektu			Skala	
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.	Gliwice, ul.Kopernika - Andromedy				